

Für die mechanische Baugruppe sind die in diesem Heft aufgeführten Positionen erforderlich. Darüber hinaus sind im Heft „Standard-Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb“ weitere Positionen aufgeführt.

Nur die angekreuzten Werkzeuge, Prüf- und Hilfsmittel werden für die oben genannte Prüfung zusätzlich benötigt!

I Werkzeuge und Hilfsmittel für die manuelle Werkstoffbearbeitung, die für 1 bis 5 Prüflinge bereitgestellt werden müssen:

- | | | | | |
|-------------------------------------|----|--|-------------------------------------|----------|
| ☒ | 1. | 1 Einmaulschlüssel, verstellbar, Form A | 0–24 mm | DIN 3117 |
| ☒ | 2. | 2 Maul- und Ringschlüssel | SW 10 SW 13 SW 16 SW 18 SW 22 SW 27 | |
| ☒ | 3. | 1 Maulschlüssel | SW 22 SW 24 SW 27 | |
| ☐ | 4. | 1 Stufenschlüssel mit Knarre (Sechskant) | 3/8-1 | |
| ☒ | 5. | Gewindebohrer | M5 M6 M8 M10 M12 R1/2 R3/8 R3/4 R1 | |
| ☒ | 6. | Gewindeschneidkluppe | R3/8 R1/2 R3/4 R1 | |

II Werkzeuge und Hilfsmittel für die maschinelle Werkstoffbearbeitung, die für 1 bis 5 Prüflinge bereitgestellt werden müssen:

- | | | | | |
|-------------------------------------|----|--------------------|------------------------------|----------|
| ☒ | 1. | 1 Spiralbohrersatz | Ø 1 bis 10 (0,5 mm steigend) | |
| ☒ | 2. | 1 Spiralbohrer | Ø 5,2 Ø 6,6 Ø 6,8 | DIN 6581 |
| ☒ | 3. | 1 Kegelsenker 90° | Ø 1–5 Ø 5–10 Ø 10–15 | |

Anstelle der aufgeführten Positionen können alternativ auch vergleichbare betriebsübliche Werkzeuge, Prüf- und Hilfsmittel verwendet werden.

Das Heft „Standardbereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb“ für die Abschlussprüfung Teil 1 Anlagenmechaniker/-in kann unter www.ihk-pal.de heruntergeladen oder in Papierform bei der für den Ausbildungsbetrieb zuständigen Industrie- und Handelskammer angefordert werden.

Der Prüfling ist vom Ausbildenden darüber zu unterrichten, dass seine Arbeitskleidung den Vorschriften der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) entsprechen muss. Entspricht die Arbeitskleidung nicht den Unfallverhütungsvorschriften der DGUV, dann ist eine Teilnahme an der Prüfung nicht zulässig.

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produktanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Materialbereitstellungsliste

Anlagenmechaniker/-in

Allgemein

Die Halbzeuge müssen den angegebenen Normen entsprechen.
Bei der Vorbereitung sind die nebenstehenden Allgemeintoleranzen zu beachten.

Nicht unterstrichene Maße sind Fertigmaße (Oberflächen $\sqrt{Rz\ 16}$).
Unterstrichene Maße sind Rohmaße, die in der Prüfung noch verändert werden. Für die Oberflächen der mit Stern * gekennzeichneten Maße gilt $\sqrt{Rz\ 16}$.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ()

Allgemeintoleranzen nach ISO 2768

Toleranz- klasse	von 0,5 bis 3	über 3 bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400	über 400 bis 1000
mittel	$\pm 0,1$	$\pm 0,1$	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$	$\pm 0,8$

I. Halbzeuge, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1. 1 Grundplatte	8A* $\times$ 300 – <u>350</u>	EN 10029	S235JR	vorgef. nach Skizze 1
2. 1 Winkelstahl	L 25* $\times$ 25* $\times$ 3* – 200	EN 10056-1	S235JR	vorgef. nach Skizze 5
3. 1 Winkelstahl	L 25* $\times$ 25* $\times$ 3* – <u>350</u>	EN 10056-1	S235JR	
4. 1 Stahlblech	BI 2* $\times$ 172 $\times$ 202	EN 10131	DC01-A	vorgef. nach Skizze 4
5. 1 Rohrstück	88,9* $\times$ 3,2* – 250	EN 10220	L210GA	vorgef. nach Skizze 2
6. 1 Gewinderohr	21,3* $\times$ 2,6* – <u>1000</u>	EN 10255	S195T (schwarz)	
7. 1 Rohrstück	33,7* $\times$ 2,6* – <u>200</u>	EN 10220	L210GA	
8. 4 Rohrstück	33,7* $\times$ 2,6* – 40	EN 10220	L210GA	
9. 1 Präzisionsstahlrohr	10* $\times$ 1,5* – <u>200</u>	EN 10305-1	E235+A	
10. 1 Rohrstück	15* $\times$ 1* – <u>500</u>	EN 1057	Cu-DHP-250	

II. Normteile, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1. 1 Kappe	88,9 $\times$ 3,2 – 51	EN 10253-1	S235JR	
2. 1 Kappe	88,9 $\times$ 3,2 – 51	EN 10253-1	S235JR	vorgef. nach Skizze 3
3. 1 Schweißmuffe	Rp1/2 $\times$ 34	EN 10241	S235JR (schwarz)	
4. 3 Einschraubverschraubung	GE-10 $\times$ R1/2k	DIN 2353	St	
5. 2 Löt-Bogen**	90° – 5002a – 15	EN1254-1	Cu-DHP	
6. 2 Verschraubung	4340g – 15 $\times$ Rp1/2	EN 1254-1	CuSn5Zn5Pb5-C (Rg)	
7. 1 Muffe M2	Rp1/2	EN 10242	GJMW-400-05	
8. 1 Winkel 90°	A4 R1/2 $\times$ Rp1/2	EN 10242	GJMW-400-05	
9. 1 Kugelhahn	Rp1/2	betriebsübl.	CuZn	
10. 1 Muffenschieber	Rp1/2	DIN 3352	CuSn5Zn5Pb5-C (Rg)	
11. 1 Manometerhahn	R1/2 $\times$ Rp1/2	betriebsübl.	CuZn	
12. 1 Rohrfeder-Manometer	R1/2 Anschluss radial max. $\varnothing$ 80 mm	ISO 5171	CuZn	
13. 1 Vorschweißflansch	11/B1/DN25/PN16	EN 1092-1	S235JR	
14. 1 Flachdichtung	Form IBC/DN25/PN16	EN 1514-1	Gummi t = 2 mm	
15. 6 Sechskantschraube	M6 $\times$ 12	ISO 4017	8.8	
16. 4 Sechskantschraube	M12 $\times$ 40	ISO 4017	8.8	
17. 4 Sechskantmutter	M12	ISO 4032	8	
18. 6 Scheibe	6	ISO 7089	200 HV	
19. 4 Scheibe	12	ISO 7089	200 HV	


** Alternativ kann auch ein Pressfitting für die Kupferrohre bereitgestellt werden.

Anstelle der aufgeführten Positionen können alternativ auch vergleichbare betriebsübliche Halbzeuge und Normteile verwendet werden.


Rohre aus L210GA können alternativ auch aus Baustahl ausgeführt werden.

Skizze 1 bis Skizze 5 siehe Seite 3 und Seite 4


Skizze 1

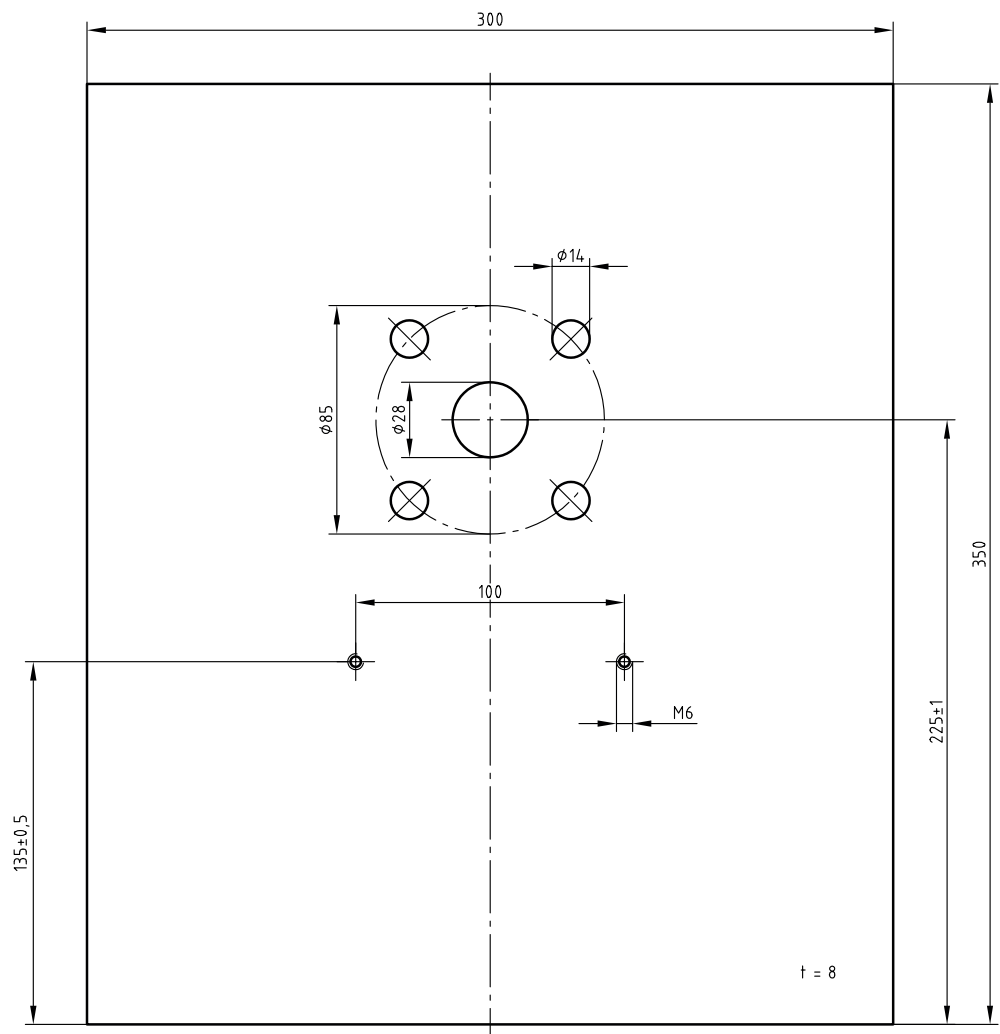


Skizze 2

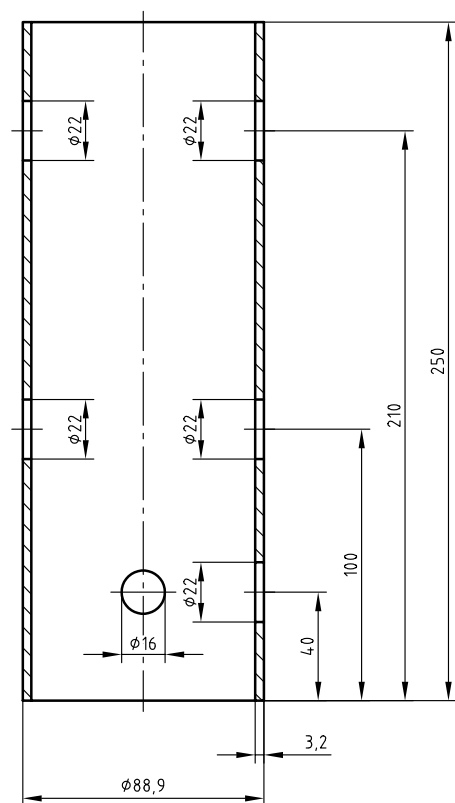

Skizze 3

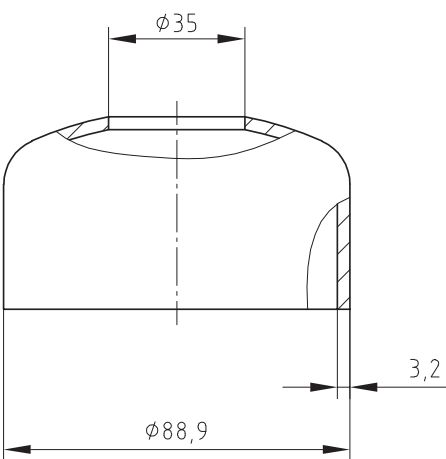

Skizze 4

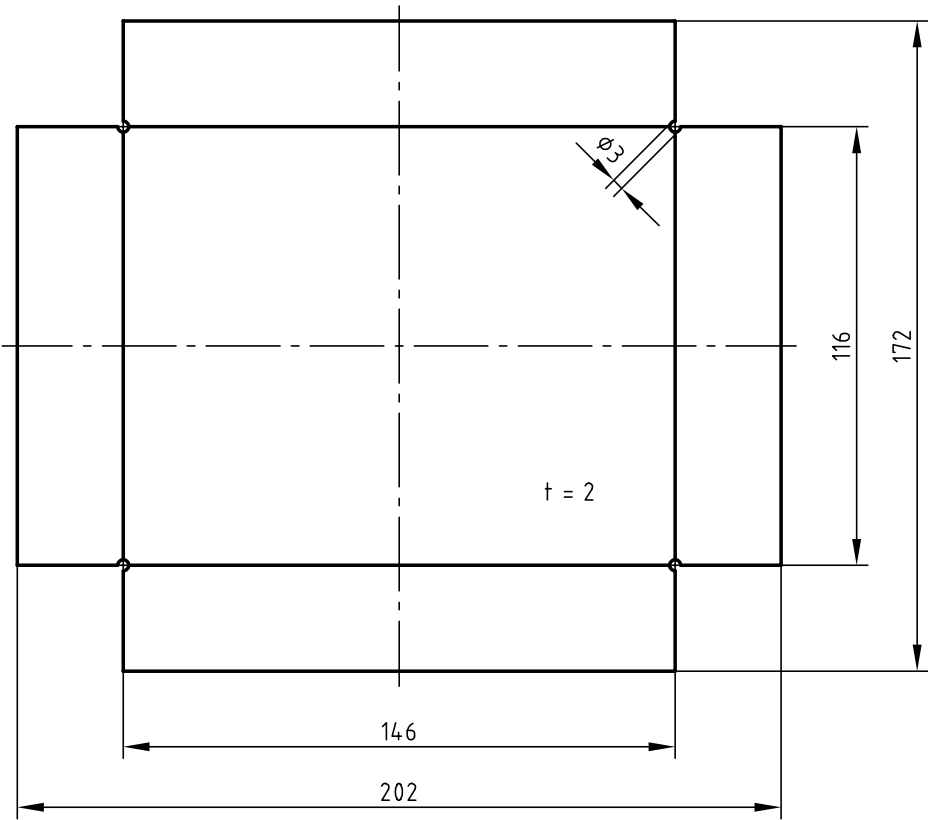

Skizze 5

